SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD SIECIOWY TN–S

SCHEMAT TABLICY RG

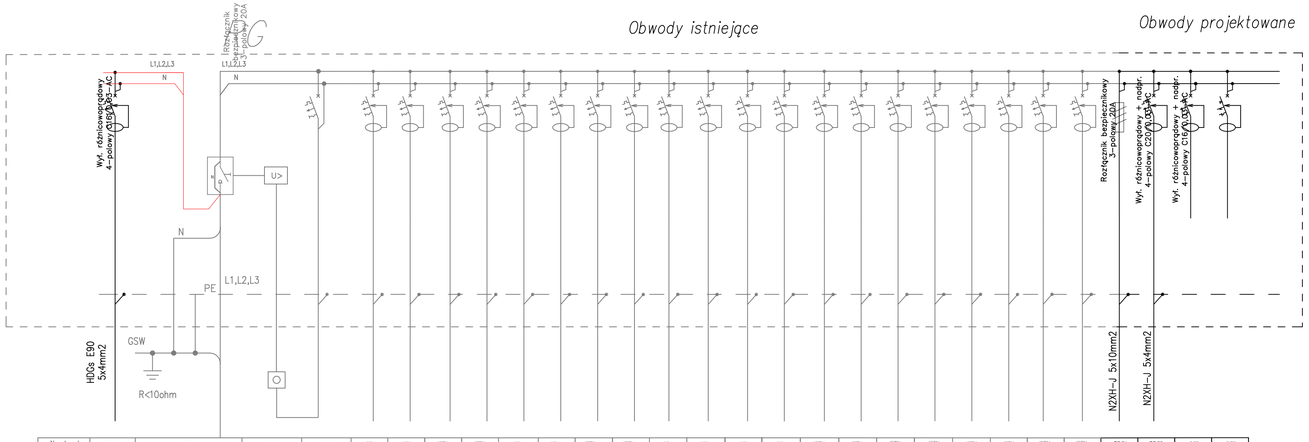

Nr obwodu	ZPC	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	ISTN	TG/21	TG/22	REZ	REZ
Nazwa obwodu	Zestaw podnoszący ciśnienie	Zasilanie: Główny wyłącznik prądu	Przycisk PPOŻ	Zabezpieczenie części kurtynowej	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	obwód istniejący	Rozdzielnica TP	Kurtyna powietrzna	REZERWA	REZERWA

Zastosować obudowę modułową II kl. izolacji, doliczając 20% modułów zapasu

WIDOK ELEWACJI TABLICY RG

Zabezpieczenie proj. tablicy TP
Rozłącznik bezpiecznikowy
3–polowy 20A

Zabezpieczenie kurtyny powietrznej
Wył. różnicowoprądowy C20/0,03–AC
4–polowy

Zabezpieczenie zestawu
podnoszącego ciśnienie
Wył. różnicowopradowy C16/0,03–AC
4–polowy

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA CELE ŻŁOBKA w miejscowości Jędrzejów Nowy 30, gmina Jakubów, działka nr ewid. 478/5, obręb 0017.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA

Nazwa obiektu:	Budynek Szkoły Podstawowej
Adres budowy:	Jędrzejów Nowy 30, 05-306 Jakubów
Inwestor:	Gmina Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
Branża:	elektryczna

SCHEMAT TABLICY RG

skala: b/s data: 06-2020 nr. rys.E04

branża: ELEKTRYCZNA

Projektant: Upr. nr:	mgr inż. Adrian Łątkowski upr. proj. LUB/0085/POOE/12	Podpis:
Sprawdzający: Upr. nr:	mgr inż. Norbert Gajda upr. proj. LUB/0068/PWBE/15	Podpis: